

NOTAS:


COM BASE NA NORMA ABNT NBR 7229/1993, OS TANQUES SÉPTICOS DEVEM OBSERVAR AS SEGUINTE DISTÂNCIAS HORIZONTAIS MÍNIMAS:

- a) 1,50 m de construções, limites de terreno, sumidouros, valas de infiltração e ramal predial de água;
- b) 3,00 m de árvores e de qualquer ponto de rede pública de abastecimento de água;
- c) 15,00 m de poços freáticos e de corpos de água de qualquer natureza.


ESTE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM:

NORMA ABNT NBR 7229/1993: PROJETO, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE TANQUES SÉPTICOS.

MANUAL TÉCNICO N° 001 - DIMENSIONAMENTO DE TANQUE SÉPTICO E UNIDADES BÁSICAS COMPLEMENTARES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE PERNAMBUCO (CPRH) - 2004.

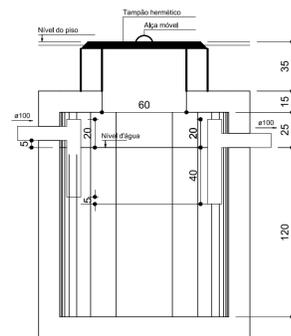

TANQUE SÉPTICO
CORTE - ESC. 1:25



TANQUE SÉPTICO
PLANTA BAIXA - ESC. 1:25

NOTAS:


A DISPOSIÇÃO DO EFLUENTE DE TANQUE SÉPTICO EM CAMADAS SUBTERRÂNEAS CONSISTE EM DISTRIBUIR OS EFLUENTES NO SUMIDOURO, SENDO OBSERVDO OS SEGUINTE CRITÉRIOS NA SUA CONSTRUÇÃO:

- A. O SUMIDOURO APRESENTARÁ O FUNDO EM TERRENO NATURAL E AS PAREDES EM ALVENARIA DE TIJOLOS ASSENTES COM JUNTAS VERTICAIS LIVRES. AS PAREDES DEVEM SER CONTORNADAS EXTERNAMENTE POR UMA CAMADA DE PEDRA (BRITA 50) E O FUNDO RECOBERTO POR UMA CAMADA DE 0,30M DE ALTURA DA MESMA PEDRA;
- B. A LAJE DE COBERTURA DO SUMIDOURO SERÁ DE CONCRETO ARMADO E DOTADO DE ABERTURA DE INSPEÇÃO AO NÍVEL DO TERRENO, POSSUINDO UMA TAMPA DE FECHAMENTO HERMÉTICO, CUJA DIMENSÃO SERÁ DE 0,60 m;
- C. A DIMENSÃO DO SUMIDOURO FOI DETERMINADA EM FUNÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DIÁRIA (C X N) E DA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DO TERRENO, SENDO CONSIDERADA COMO SUPERFÍCIE ÚTIL DE ABSORÇÃO, O FUNDO E AS PAREDES LATERAIS, ATÉ O NÍVEL DE ENTRADA DO EFLUENTE NO TANQUE;
- D. O FUNDO DO SUMIDOURO DEVE GARANTIR A DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,50 m DO NÍVEL AQUIFERO MÁXIMO..


ESTE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM:

NORMA ABNT NBR 13969/1997: TANQUES SÉPTICOS - UNIDADES DE TRATAMENTO COMPLEMENTAR E DISPOSIÇÃO FINAL DOS EFLUENTES LÍQUIDOS - PROJETO, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO.

MANUAL TÉCNICO N° 001 - DIMENSIONAMENTO DE TANQUE SÉPTICO E UNIDADES BÁSICAS COMPLEMENTARES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE PERNAMBUCO (CPRH) - 2004.



SUMIDOURO
CORTE - ESC. 1:25



SUMIDOURO
PLANTA BAIXA - ESC. 1:25

N°	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA	PROJETADO	DESENHADO
<p>GOVERNO DO ESTADO DO SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR</p>					
<p>SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE E DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS NOS MUNICÍPIOS DE INTERVENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO PRODETUR SERGIPE</p>					
<p>PRODUTO 7.A - PROJETOS EXECUTIVOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA PROJETO ESTRUTURAL DA GUARITA ATERRO SANITÁRIO DE SÃO FCO DE CANINDÉ TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO</p>					
CONTRATO:	007/2016	ESCALA:	INDICADA	DESENHISTA:	CAMILA TAVARES
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:	Engª Camila de Melo Tavares CREA - PE058042	DATA:	JUNHO/2019	DESENHO:	02/02
CONSORCIO:	<p>ARQUIVO: 02_Tanque Septico e Sumidouro.dwg 02_Tanque Septico e Sumidouro.dwg</p>				